

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Vådtrumssystem til vådrums gulve.

Betegnelse:
AcryliCon Décor System & AcryliCon Flake System

UDARBEJDET FOR:

AcryliCon Polymers GmbH
Lederstraße 19
DE-19306 Neustadt-Glewe
Internet: www.acryliconpolymers.com

FORHANDLERE:

www.acryliconpolymers.com

AcryliCon Norge AS
PB 3984 Leangen
7443 Trondheim
Norway
Tlf.: +47 73 90 10 00
monika@acrylicon.no

Kausalan Pinnoite Oy
Teollisuustie 10,
FI-47400 Kausala
Tlf.: +358 020 787 0382
info@kausalanpinnoite.fi
www.kausalanpinnoite.fi

MÆRKNING:


Materialer, der medgår til installering af vådrumssystemet skal leveres i emballage, der er mærket således, at de entydigt kan identificeres.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen er baseret på anvendelse af AcryliCon Décor- og AcryliCon Flake System på betongulve i vådrum, belastningsklasse L&M iht. SBI-Anvisning 252 kapitel 1.6.


Godkendelsen erstatter den tidligere TGA med følgende nummer:
Udstedt: 2020-01-14
Gyldig til: 2023-01-01

BESKRIVELSE:

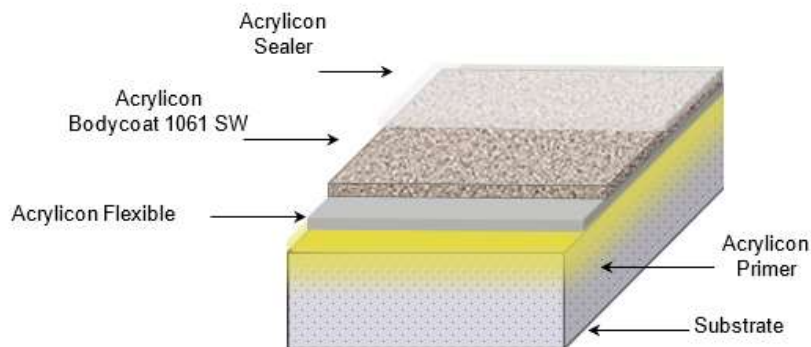

Figur 1: AcryliCon Décor System, opbygning

AcryliCon Décor System er en 4 mm gulvbelægning, som bl.a. består af: AcryliCon Primer, AcryliCon Flexible, AcryliCon Décor Bodycoat 1061 SW og AcryliCon Sealer.
Alle komponenter iht. AcryliCon Polymers GmbH anvisninger iht. det specifikke projekt.

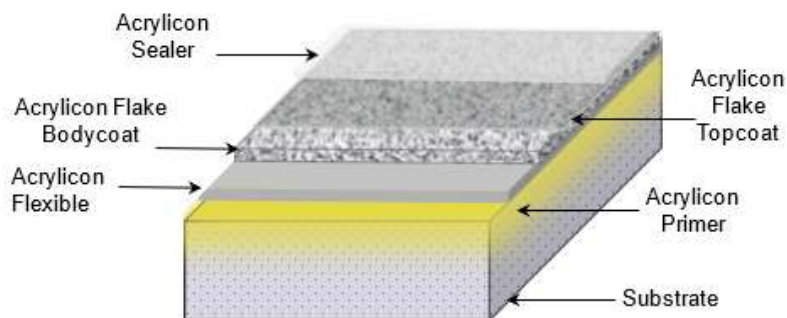

Figur 2: AcryliCon Flake System

AcryliCon Flake System er en 2-3 mm gulvbelægning, som bl.a. består af: AcryliCon Primer, AcryliCon Flexible, AcryliCon Flake Bodycoat, og AcryliCon Sealer.
Alle komponenter iht. AcryliCon Polymers GmbH anvisninger iht. det specifikke projekt.

Rørgennemføringer udføres med glasfiberarmeret forstærkning og forsegles med AcryliCon Flexible.

MONTAGE:

Montage af AcryliCon Décor System skal udføres i forhold til AcryliCon montagevejledning: *AcryliCon 4 mm Décor og Décor Plus system, version IG DEC-AC001*

Montage af AcryliCon Flake System skal udføres i forhold til AcryliCon montagevejledning: *AcryliCon Flake og Flake Plus System, Version IG FLA-AC003*.

- Betonstyrken skal, ved montage af AcryliCon systemet, min. være 22,5 N/mm², hvis der er tvivl om betonstyrken skal en prøve sendes til laboratorie for bestemmelse styrken.
- Underlaget skal være fast, fri for snavs, olie, støv og andre forurenende stoffer der ville forhindre vedhæftning. Det kan nødvendigt at beskytte underlaget mod indtrængende grundvand.
- AcryliCon-systemer kan påføres 28 dage gammel beton med en relativ fugtighed på op til 95%.
- Vandtætningsmembranen skal være enten MK-godkendt eller have en ETA som opfylder kravene i "Nationalt Anneks til ETAG 022- Vandtætningssystemer til gulve og/eller vægge i vådrum". Vådrumssystemet skal monteres i nøje overensstemmelse med anvisningerne fra producenten af vådrumssystemet.
- AcryliCon-systemer monteres sammen med et VA-godkendt gulv afløb iflg. producentens anvisninger.
- Tætning omkring indad- og udadgående hjørnesamlinger og omkring rørgennemføringer, udføres med glasfiberarmeret forstærkning og forsegles med AcryliCon Flexible iflg. producentens anvisninger.

Dokumentation
Test rapport no. 13920/01_A, dato 2019-10-18 fra Kiwa GmbH
Test rapport no. 13920/02_A, dato 2019-10-18 fra Kiwa GmbH
Slip resistance: Test rapport dato 2018-07-12 fra Knightcote Surface Solutions

Udstedt: 2020-04-22
Gyldig til: 2023-01-01

GODKENDELSE:

AcryliCon Systemer godkendes i henhold til BR 2018 kap. 14 §339 anvendt på betongulve i vådrumskonstruktioner af i baderum, wc-rum med gulvafløb eller andre vådrum.

AcryliCon Systemer er prøvet iht. ETAG 022 "Watertight covering kits for wet room floors and or walls" Part 1; Liquid applied coverings with or without wearing surface, ETAG 022 Annex G, "Water tightness around penetrations and other details in wet room walls and floor with rigid substrates", samt TGA Test program, af dato 2018-10-16

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Gulvene skal udføres i nøje overensstemmelse med:

- SBI-Anvisning 252, Vådrum, herunder navnlig hele afsnit 3.2 "Tunge dækkonstruktioner".
- SBI-Anvisning 252, Vådrum, afsnit 3.1.4, tabel 3: "Kombinationer af gulvkonstruktioner og vandtætningssystemer" i forbindelse med betonkonstruktioner i belastningsklasse L & M (Belastningsklasser iht. SBI-Anvisning 252 kap. 1.6).
- Montage af AcryliCon Décor System skal udføres i forhold til AcryliCon montagevejledning: *AcryliCon 4 mm Décor og Décor Plus system, version IG DEC-AC001*
- Montage af AcryliCon Flake System skal udføres i forhold til AcryliCon montagevejledning: *AcryliCon Flake og Flake Plus System, Version IG FLA-AC003.*

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

- at komponenter, der indgår i AcryliCon Systemer er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE
- at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.